

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ МАРКИ 1ПКВ(Н)Тп/1ПКВ(Н)ТпН и 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН

Предназначены для оконцевания 3-х, 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с пластмассовой изоляцией с броней (марки 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН) или без брони (марки 1ПКВ(Н)Тп/1ПКВ(Н)ТпН) на напряжение до 1 кВ включительно.

Устанавливаются как внутри помещений всех категорий влажности, так и на открытом воздухе (при t° окружающей среды от -50°С до +50°С и RH воздуха до 98%).

### Комплектовочная ведомость на термоусаживаемые концевые кабельные муфты марки 1ПКВ(Н)Тп/1ПКВ(Н)ТпН и 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН

Наименование комплектующих	Кол-во	1ПКВ(Н)Тп-3х(16-25)	1ПКВ(Н)Тп-3х(35-50)	1ПКВ(Н)Тп-3х(70-120)	1ПКВ(Н)Тп-3х(150-240)
		1ПКВ(Н)Тпб-3х(16-25) 3 жилы сечением 16, 25 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-3х(35-50) 3 жилы сечением 35, 50 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-3х(70-120) 3 жилы сечением 70, 95, 120 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-3х(150-240) 3 жилы сечением 150, 185, 240 мм²
Перчатка кабельная	1 шт.	ПКТ 3-1-1/16-50	ПКТ 3-1-1/16-50	ПКТ 3-2-1/70-240	ПКТ 3-2-1/70-240
Трубка жильная	1 шт.	12/6ммх2,4м	14/7ммх2,4м	20/10ммх3,2м	30/15ммх3,2м
Манжета концевая	3 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м(«Н»28/11ммх0,1м)	28/11ммх0,1м(«Н»33/14ммх0,12м)	33/14ммх0,12м(«Н»40/17ммх0,12м)
Манжета герметизирующая	3 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м	28/11ммх0,1м	33/14ммх0,12м
Манжета покровная	1 шт.	40/17ммх0,2м	50/20ммх0,2м	50/20ммх0,2м	70/35ммх0,2м

Наименование комплектующих	Кол-во	1ПКВ(Н)Тп4х(16-25)	1ПКВ(Н)Тп4х(35-50)	1ПКВ(Н)Тп4х(70-120)	1ПКВ(Н)Тп4х(150-240)
		1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25) 4 жилы сечением 16, 25 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-4х(35-50) 4 жилы сечением 35, 50 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-4х(70-120) 4 жилы сечением 70, 95, 120 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-4х(150-240) 4 жилы сечением 150, 185, 240 мм²
Перчатка кабельная	1 шт.	ПКТ 4-1-1/16-50	ПКТ 4-1-1/16-50	ПКТ 4-2-1/70-120	ПКТ 4-3-1/150-240
Трубка жильная	1 шт.	12/6ммх3,2м	14/7ммх3,2м	20/10ммх3,2м	30/15ммх3,2м
Манжета концевая	4 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м(«Н»28/11ммх0,1м)	28/11ммх0,1м(«Н»33/14ммх0,12м)	33/14ммх0,12м(«Н»40/17ммх0,12м)
Манжета герметизирующая	4 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м	28/11ммх0,1м	33/14ммх0,12м
Манжета покровная	1 шт.	40/17ммх0,2м	50/20ммх0,2м	50/20ммх0,2м	70/35ммх0,2м

Наименование комплектующих	Кол-во	1ПКВ(Н)Тп5х(16-25)	1ПКВ(Н)Тп5х(35-50)	1ПКВ(Н)Тп5х(70-120)	1ПКВ(Н)Тп5х(150-240)
		1ПКВ(Н)Тпб-5х(16-25) 5 жил сечением 16, 25 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-5х(35-50) 5 жил сечением 35, 50 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-5х(70-120) 5 жил сечением 70, 95, 120 мм²	1ПКВ(Н)Тпб-5х(150-240) 5 жил сечением 150, 185, 240 мм²
Перчатка кабельная	1 шт.	ПКТ 5-1-1/16-50	ПКТ 5-1-1/16-50	ПКТ 5-2-1/70-120	ПКТ 5-3-1/150-240
Трубка жильная	1 шт.	12/6ммх4м	14/7ммх4м	20/10ммх4м	30/15ммх4м
Манжета концевая	5 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м(«Н»28/11ммх0,1м)	28/11ммх0,1м(«Н»33/14ммх0,12м)	33/14ммх0,12м(«Н»40/17ммх0,12м)
Манжета герметизирующая	5 шт.	20/8ммх0,1м	20/8ммх0,1м	28/11ммх0,1м	33/14ммх0,12м
Манжета покровная	1 шт.	40/17ммх0,2м	50/20ммх0,2м	50/20ммх0,2м	70/35ммх0,2м

### Набор деталей заземления (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ТОЛЬКО КАБЕЛЬНЫХ МУФТ марки 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН)

Провод заземления	1 шт.	10мм²х0,65м	16мм²х0,65м	16мм²х0,65м	25мм²х0,65м
Пружина роликовая	1 шт.	16х16х2,5мм	16х16х2,5мм	20х20х3мм	25х20х3,5мм
Терка контактная	1 шт.	0,12х0,03м	0,12х0,03м	0,12х0,03м	0,12х0,03м
Проволока бандажная	1 шт.	1,5м	1,5м	1,5м	1,5м


### Только для муфт марки 1ПКВ(Н)ТпН и 1ПКВ(Н)ТпбН (по одному болтовому наконечнику на каждую жилу кабеля)

Наконечник болтовой	3(4)(5) шт.	НБ-0/16-25	НБ-1/35-50	НБ-2/70-120	НБ-3/150-240
---------------------	-------------	------------	------------	-------------	--------------

### КАБЕЛЬНЫЕ МУФТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016

### Краткая инструкция по монтажу термоусаживаемой концевой кабельной муфты марки 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН

Монтаж муфты должен выполнять специально обученный персонал. Недопустимо попадание в муфту частиц грязи, пыли и влаги в процессе монтажа! Процесс монтажа должен быть непрерывным до его полного окончания. Используйте газовую горелку так, чтобы получить мягкое пламя с желтым языком (120°-140°С). Избегайте остроконечного синего пламени! При монтаже болтовых наконечников используйте ключ только с накидной головкой и фиксирующую струбину.

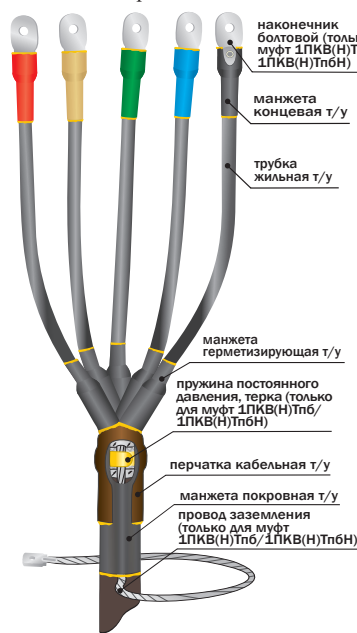


### Последовательность монтажа кабельной муфты марки 1ПКВ(Н)Тпб/1ПКВ(Н)ТпбН

1. Проверьте соответствие муфты сечению жил, типу, рабочему напряжению кабеля и подготовьте кабель для разделки.
2. Наденьте на кабель покровную манжету и временно сдвиньте ее вдоль кабеля.
3. Снимите с кабеля наружный покров (оболочку), броню и поясную изоляцию на необходимую длину. Ленты брони закрепите проволочным бандажом. Длина жил в разделке определяется конструкцией подключения (см.рис.№1).
4. Монтаж на муфте непаянного заземления. Зачистите до металлического блеска на бронеленте площадку шириной 30-35мм. Установите на площадке контактную терку и разместите на ней конец провода заземления, направив другой в сторону разделки кабеля. Прикрепите конец провода к терке одним витком пружины постоянного давления, затем перегните провод в обратную сторону и прижмите его оставшимися витками пружины (см.рис.№2).
5. Разведите жилы кабеля под углом, удобным для проведения работ.
6. Отрежьте от рулона жильной трубки отрезки в соответствии с длиной жил в разделке кабеля.
7. Наденьте на жилы отрезки трубки, продвиньте их к корешку разделки кабеля до упора и усадите жильные трубки, прогревая их от корешка разделки кабеля к концам жил (см.рис.№3).
8. Надвиньте покровную манжету на узел заземления и усадите ее, прогревая от корешка разделки (см.рис.№4).
9. Прогрейте оболочку кабеля, наденьте на жилы кабеля перчатку и продвиньте ее к основанию разделки до упора.
10. Усадите перчатку, начиная прогрев от середины широкой части юбки до ее основания, а затем от середины юбки по направлению к торцам пальцев (см.рис.№5). Из-под кромок юбки и пальцев усаженой перчатки должен выступить клей.
11. Наденьте на пальцы перчатки герметизирующие манжеты, продвиньте их до упора и усадите каждую (см.рис.№6).
12. Наденьте на жилы концевые манжеты и временно опустите их вниз к корню разделки.
13. Снимите с концов жил изоляцию на длину, необходимую для оконцевания кабельными наконечниками, и выполните оконцевание жил по выбранной технологии. В случае монтажа болтовых наконечников (входят в состав комплекта муфт марки 1ПКВ(Н)ТпН и 1ПКВ(Н)ТпбН), при необходимости, удалите напильником выступающие после срыва головок края болтов.
14. Нагрейте цилиндрическую часть каждого наконечника до температуры 60-70°С, надвиньте на хвостовики наконечников концевые манжеты и усадите их, начиная с наконечников и двигаясь вниз по жилам (см.рис.№7).

### Особенности монтажа кабельной муфты марки 1ПКВ(Н)Тп/1ПКВ(Н)ТпН (на кабель с пластмассовой изоляцией без брони)

Провод заземления, пружина постоянного давления, терка контактная, проволока бандажная не используются (в комплект кабельной муфты марки 1ПКВ(Н)Тп/1ПКВ(Н)ТпН не входят). Разделка кабеля осуществляется по размерам, указанным на рис. №8. Монтаж остальных комплектующих производится согласно настоящей инструкции, за исключением покровной манжеты, которая устанавливается в конце всех монтажных работ, непосредственно на юбку усаженой перчатки (см.рис.№9).

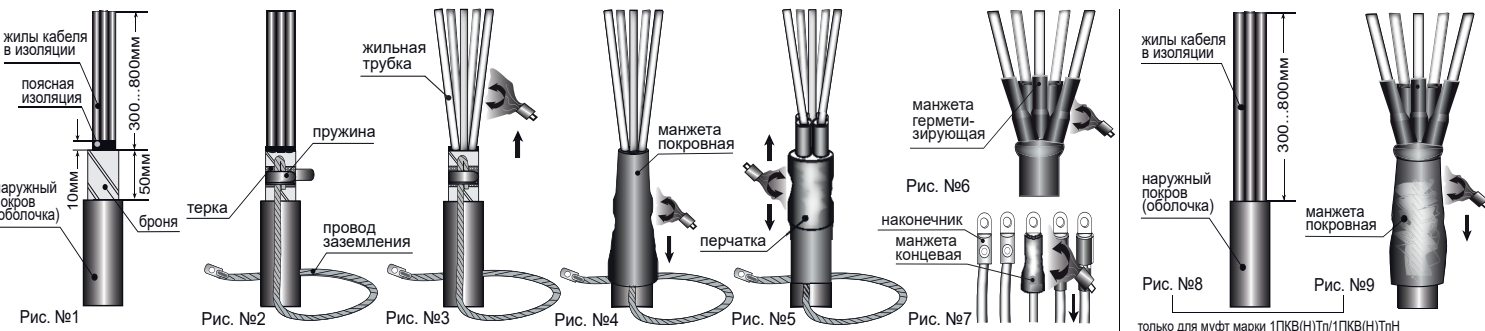

Комплект для монтажа концевой кабельной муфты марки 1ПКВ(Н)Тп и 1ПКВ(Н)Тпб должен храниться в условиях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и на расстоянии 2м от любых нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения комплекта составляет 2 (два) года.

Качество кабельных муфт подтверждено СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ Госстандарта России  
 ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНЫХ МУФТ: ООО "Нева-Транс Комплект", РФ, г. Санкт-Петербург, (812)438-5533, www.neva-trans.ru

